


No	サンプル名	回帰式	標準偏差 σ	相関係数
○ 1	顔料・A	$Y = 1,000.000 \cdot X - 5.000$	0.00	1.0000
□ 2				
△ 3				
× 4				
◇ 5				
● 6				
▲ 7				
✱ 8				
■ 9				

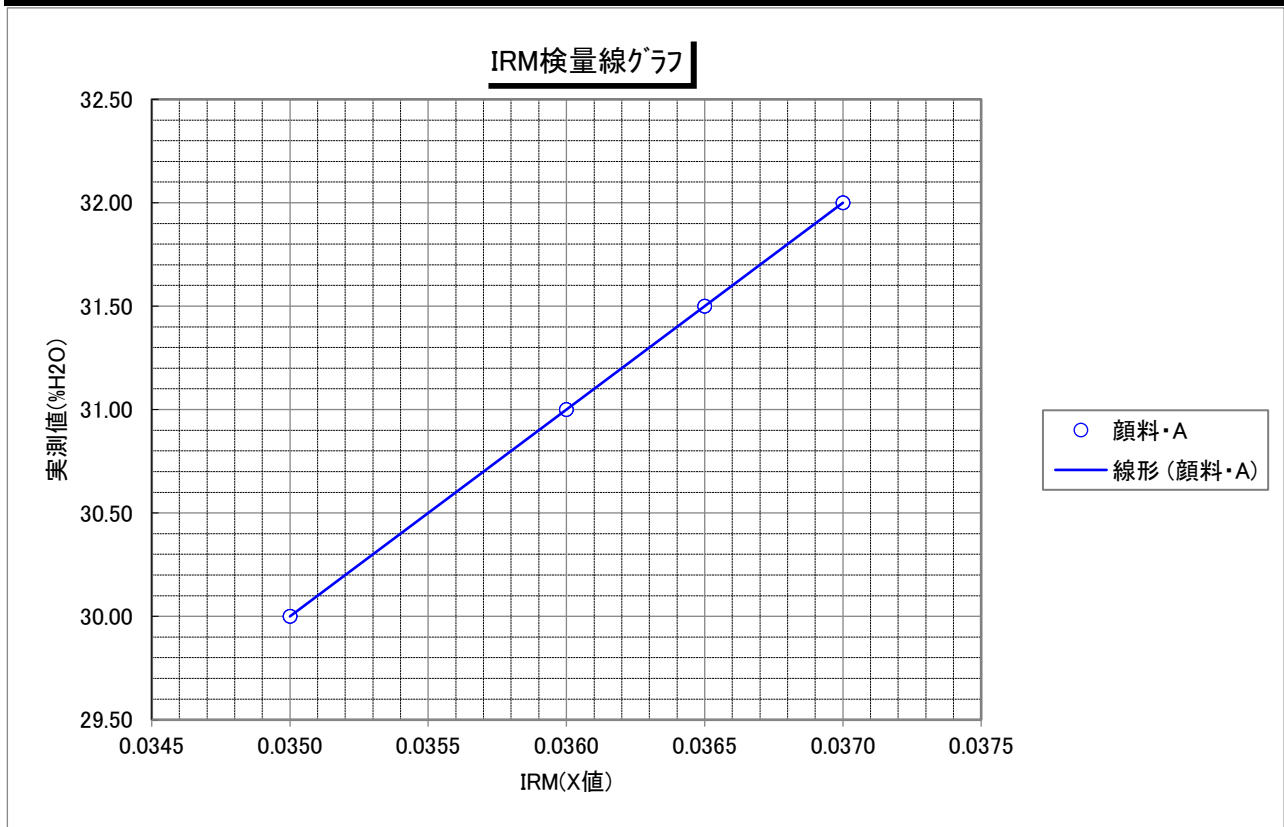

*検量線係数 $a_0 \sim a_3$ は回帰式の0~3次の係数に該当(有効桁数は5桁、それ以下は四捨五入)