


No	サンプル名	回帰式	標準偏差 σ	相関係数
○ 1	ガラス粒体・A	$Y = 148.125 \cdot X^3 - 71.331 \cdot X^2 + 23.490 \cdot X - 0.371$	0.39	0.9946
□ 2				
△ 3				
× 4				
◇ 5				
● 6				
▲ 7				
✕ 8				
■ 9				

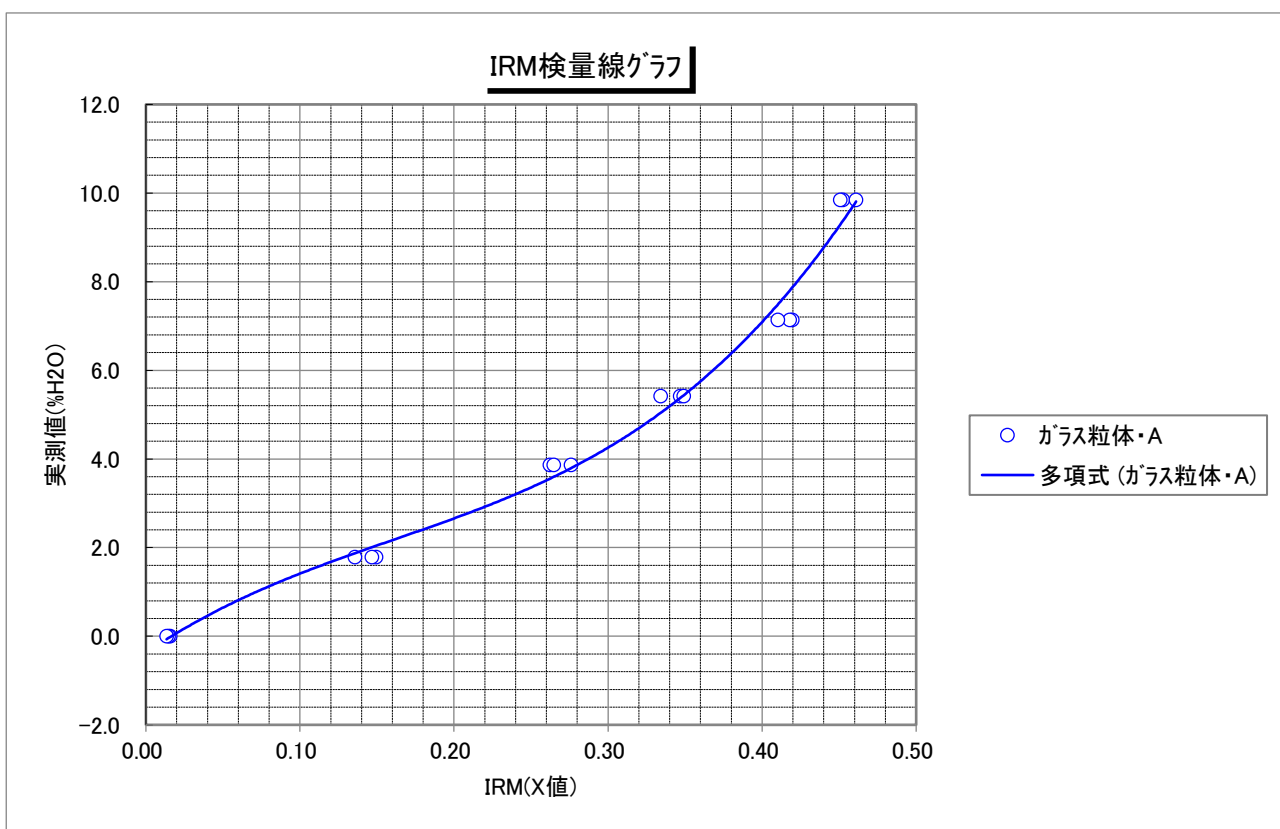

*検量線係数 $a_0 \sim a_3$ は回帰式の0~3次の係数に該当(有効桁数は5桁、それ以下は四捨五入)